

ネジ接続式端子台 SAKR series の IECEx(ATEX) マーキング表示

削除に関するお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。


この度、ネジ接続式端子台 SAKR series の IECEx(ATEX) マーキング表示を削除させていただく事となりました。理由としましては通知機関である SIRA の ATEX 認証内で、この製品の ATEX 認証を延長しないことになったためです。この変更による該当製品の品番、型式等の変更はございませんが、IECEx 表示の無い製品に関しましては今後 IECEx/ATEX 製品でのご使用はできませんのでご注意ください。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

■ 変更内容

IECEx(ATEX) マーキング表示を削除(位置、内容は以下写真の通り)致します。

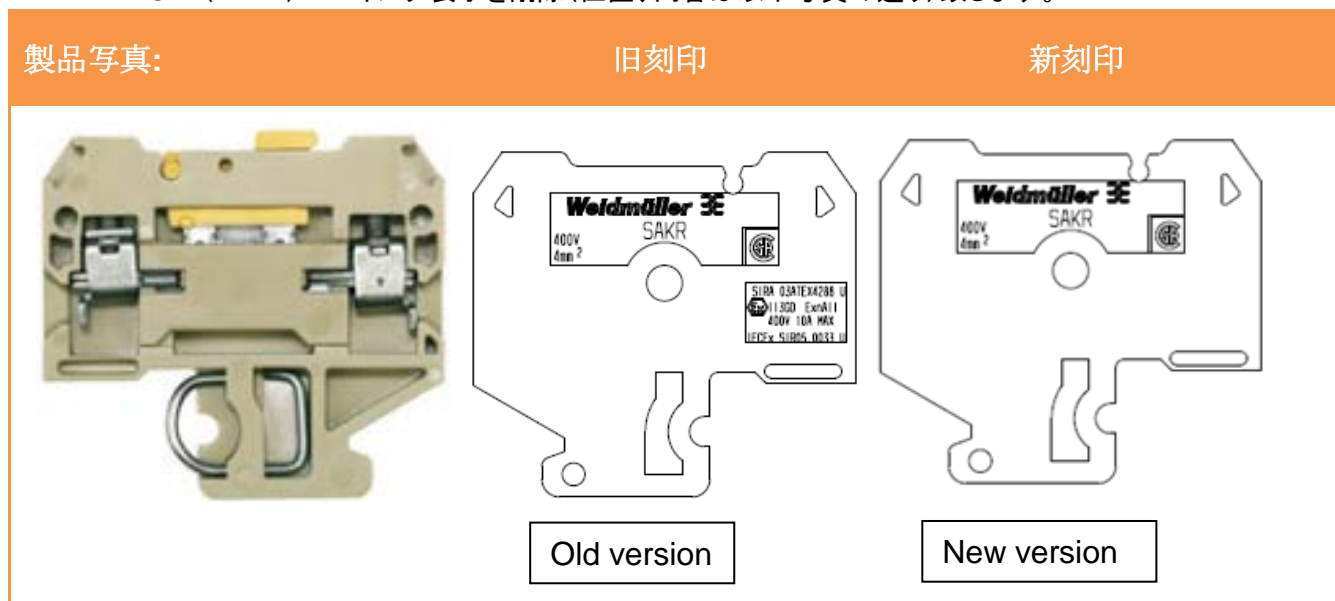

■ 対象製品の代替品について

対象製品の品番、型式につきましては、下記製品リストでご確認ください。

尚、本変更に対して、IECEx(ATEX)表示付きの代替品として WTR 4 を推奨いたしますが、以下統一した形状での W シリーズのラインナップにて IECEx 製品を供給致しますので、合わせてご検討下さい。

品番	型式	IECEx 表示
1020100000	WDU 4	対応済み
1010100000	WPE 4	対応済み
7901800000	WTR 4	対応済み
2561900000	WFS 4	2020年4月より

■ 変更時期

IECEX 無しの製品は 2020 年第一四半期(2020 年 1 月)より開始させていただきます。

旧デザインは在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

※ 変更時期については、在庫状況により前後する場合があります。

対象製品

品番	型式	品番	型式
0412160000	SAKR	0172180000	SAKR/35 BL
0412180000	SAKR BL	0412120000	SAKR KRG
0172160000	SAKR/35	0412760000	SAKR 15

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 技術部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>