

## ネジ接続式端子台 SAKS 3 の IECEx(ATEX)マーキング表示

### 削除に関するお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、ネジ接続式端子台 SAKS 3 Z6.3X26 の IECEx(ATEX)マーキング表示を削除させていただく事となりました。


理由としましては通知機関である SIRA の ATEX 認証内で、この製品の ATEX 認証を延長しないことになったためです。この変更による該当製品の品番、型式等の変更はございませんが、IECEx 表示の無い製品に関しましては今後 IECEx/ATEX 製品でのご使用はできませんのでご注意ください。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

#### ■ 変更内容

IECEx(ATEX)マーキング表示を削除(位置、内容は以下写真の通り)致します。

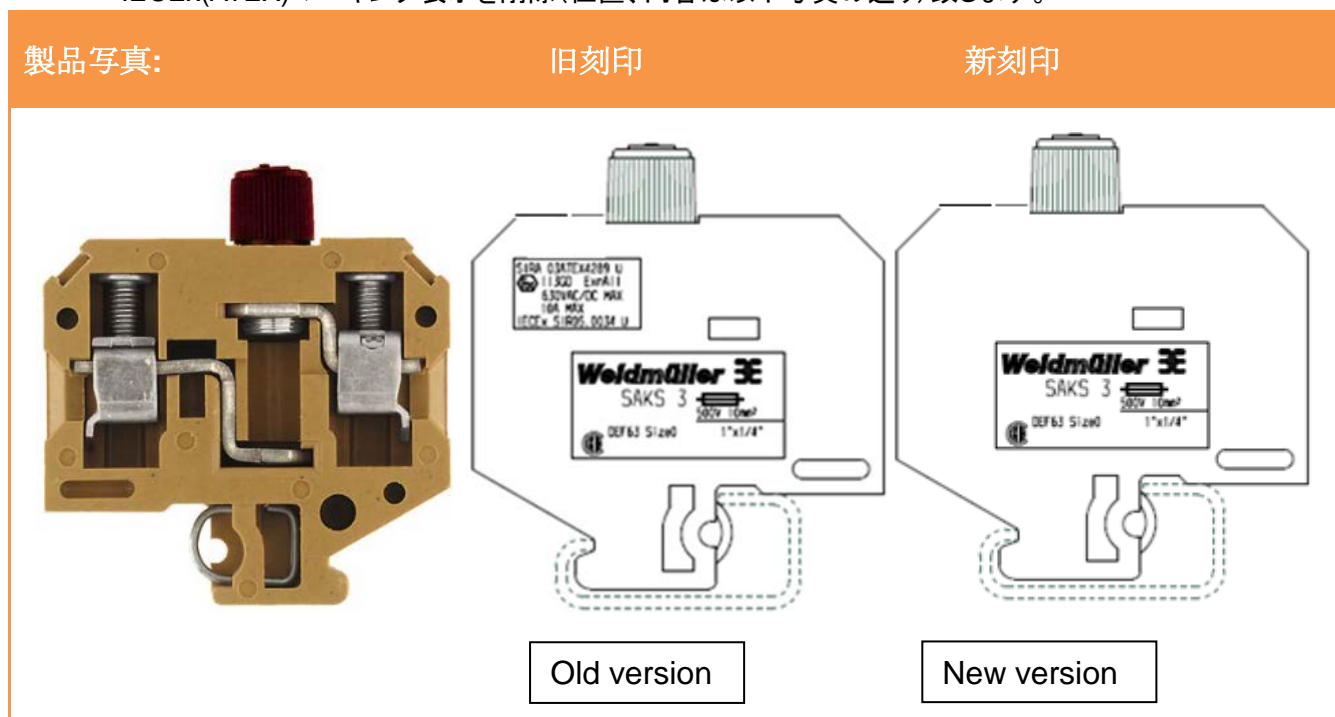

## ■ 対象製品の代替品

対象製品の品番、型式につきましては、下記製品リストでご確認ください。

尚、本変更に対して、IECEX 表示付きの代替品として WFS 4 を推奨いたしますが、以下統一した形状での W シリーズのラインナップにて IECEX 製品を供給致しますので、合わせてご検討下さい。

品番	型式	IECEX 表示
1020100000	WDU 4	対応済み
1010100000	WPE 4	対応済み
7901800000	WTR 4	対応済み
2561900000	WFS 4	2020 年 4 月より

## ■ 変更時期

新デザインは 2020 年第一四半期(2020 年 1 月)より切替え開始いたします。

旧デザインは在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

※ 変更時期については、在庫状況により前後する場合があります。

## 対象製品

品番	型式	品番	型式
0211120000	SAKS 3 Z/6.3X26		

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。  
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

### 【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 技術部  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲  
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333  
E-mail: [info@weidmuller.co.jp](mailto:info@weidmuller.co.jp)  
<http://www.weidmuller.co.jp>